


ESTE CENSO É DE PROPRIEDADE DA EMPRESA OME
CONSTRUÇÃO SA - OME, SENDO PROIBIDA SUA UTILIZAÇÃO
OU REPRODUÇÃO SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO POR ESCRITO.

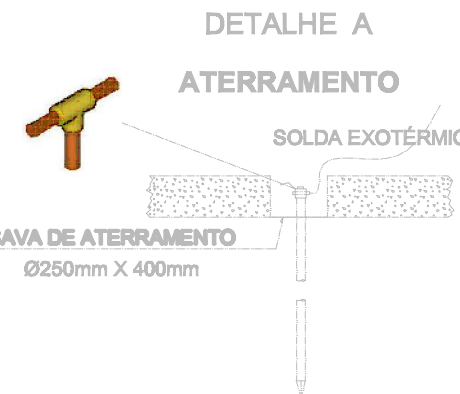

	Conexão Pré-moldada * Cotovelo* 200A Condutor 50mm² TDC.
	Conexão Pré-moldada * T* 600A Condutor 240mm² MTB
	Poço de inspeção XA octogonal lado 2,8m x 1,3m x 1,3m x 3,00m
	Câmara TB 1,70m x 5,30m x 3,00m
	Caixa de inspeção ZD 1,0m x 0,75m x 1,20m
	Caixa de inspeção ZC 0,77m x 0,67m x 0,90m
	Caixa de inspeção ZA 0,28m x 0,28m x 0,40m
	Barramento de derivação isolado de 8 vias (UR MOLE)
	Barramento de derivação isolado de 6 vias (UR MOLE)
	Barramento de derivação isolado de 4 vias (UR MOLE)
	Barramento isolado 2000A (HY CLAB)
	Banco de duto rede secundária ZC a ZC
	Banco de duto comunicação ZA a ZA
	Banco de duto IP poste a poste
	Banco de duto rede primária ZA a ZD
	Caixa de inspeção ZA 0,28m x 0,28m x 0,40m
	Caixa de inspeção existente
	Eletroduto Condutor Antichama e 4°

[illegible]