



LIMITE DE FORNECIMENTO MEP

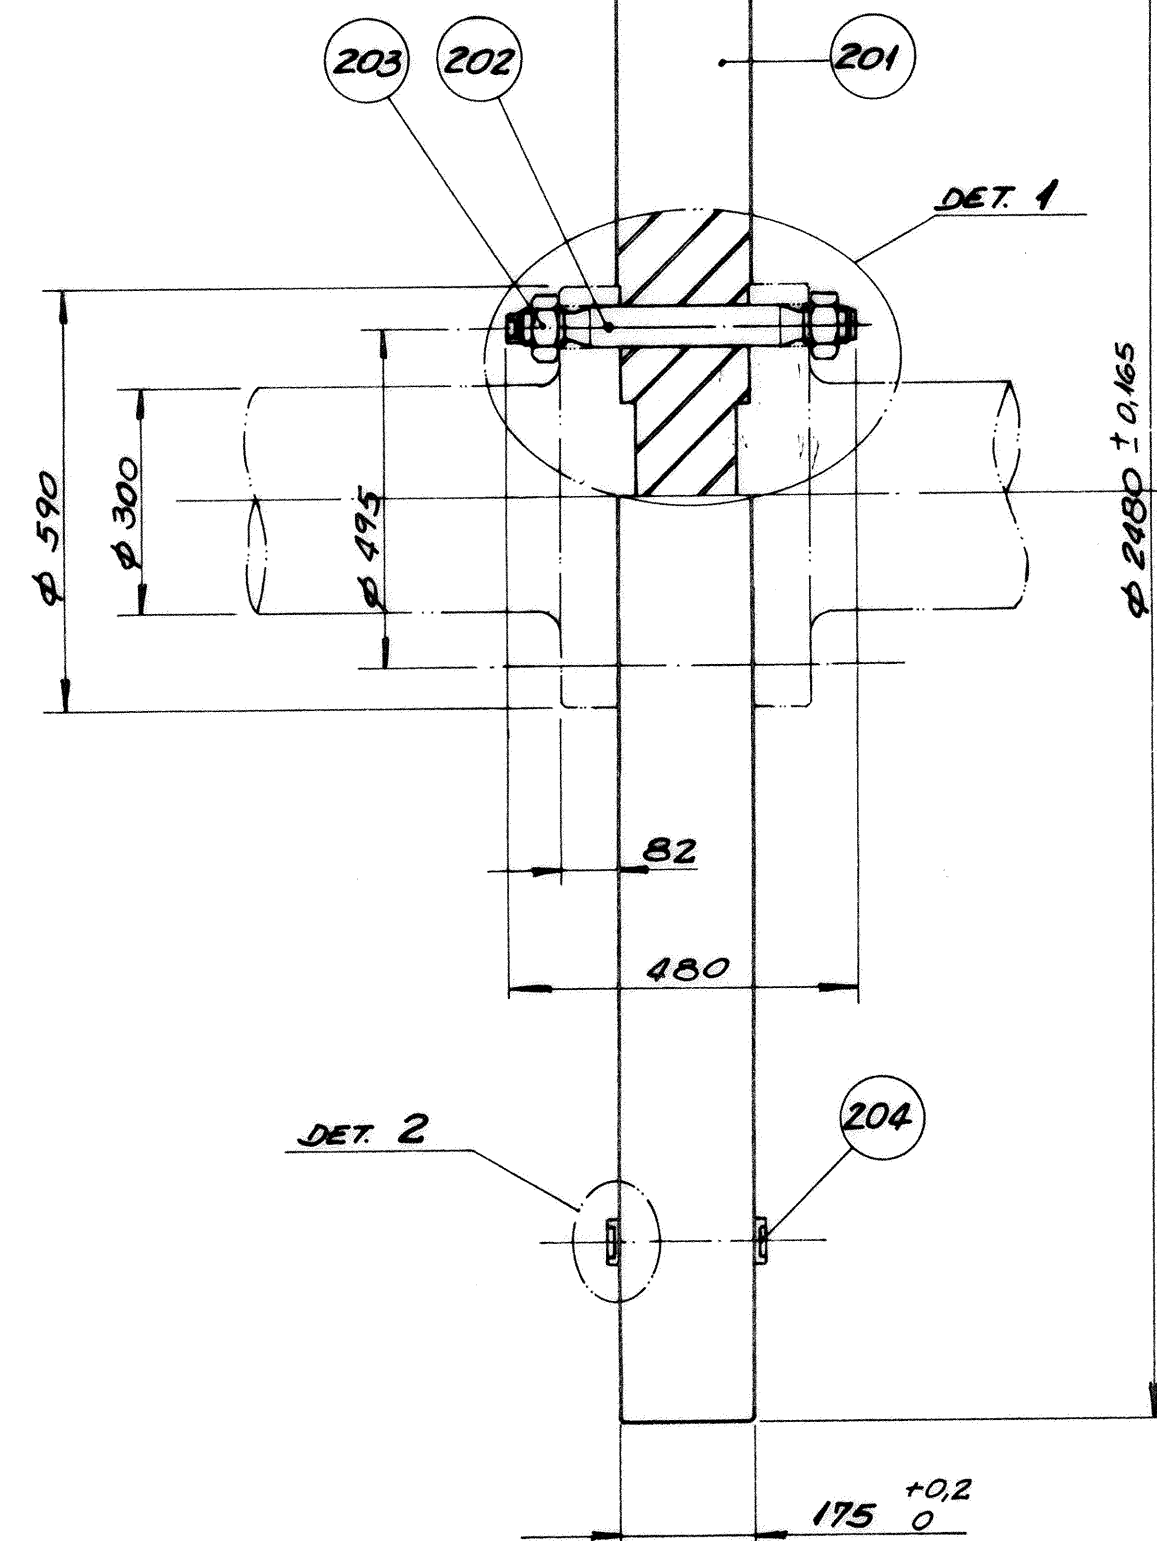


APLICAR LOCTITE BAIXO TORQUE (Nº 222)
NA OBRA, APÓS MONTAGEM
DO VOLANTE NO EIXO.

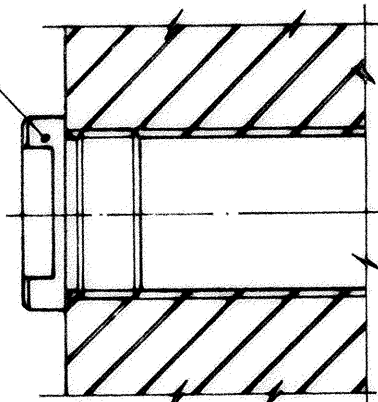

DETALHE - 2
ESC.: 1:25

DIREITOS RESERVADOS
ESTE DESENHO É PROPRIEDADE INTELECTUAL DE
MECÂNICA PESADA S.A., SENDO PROIBIDA A RE-
PRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL SEM PRÉVIA AUTO-
RIZAÇÃO POR ESCRITO.

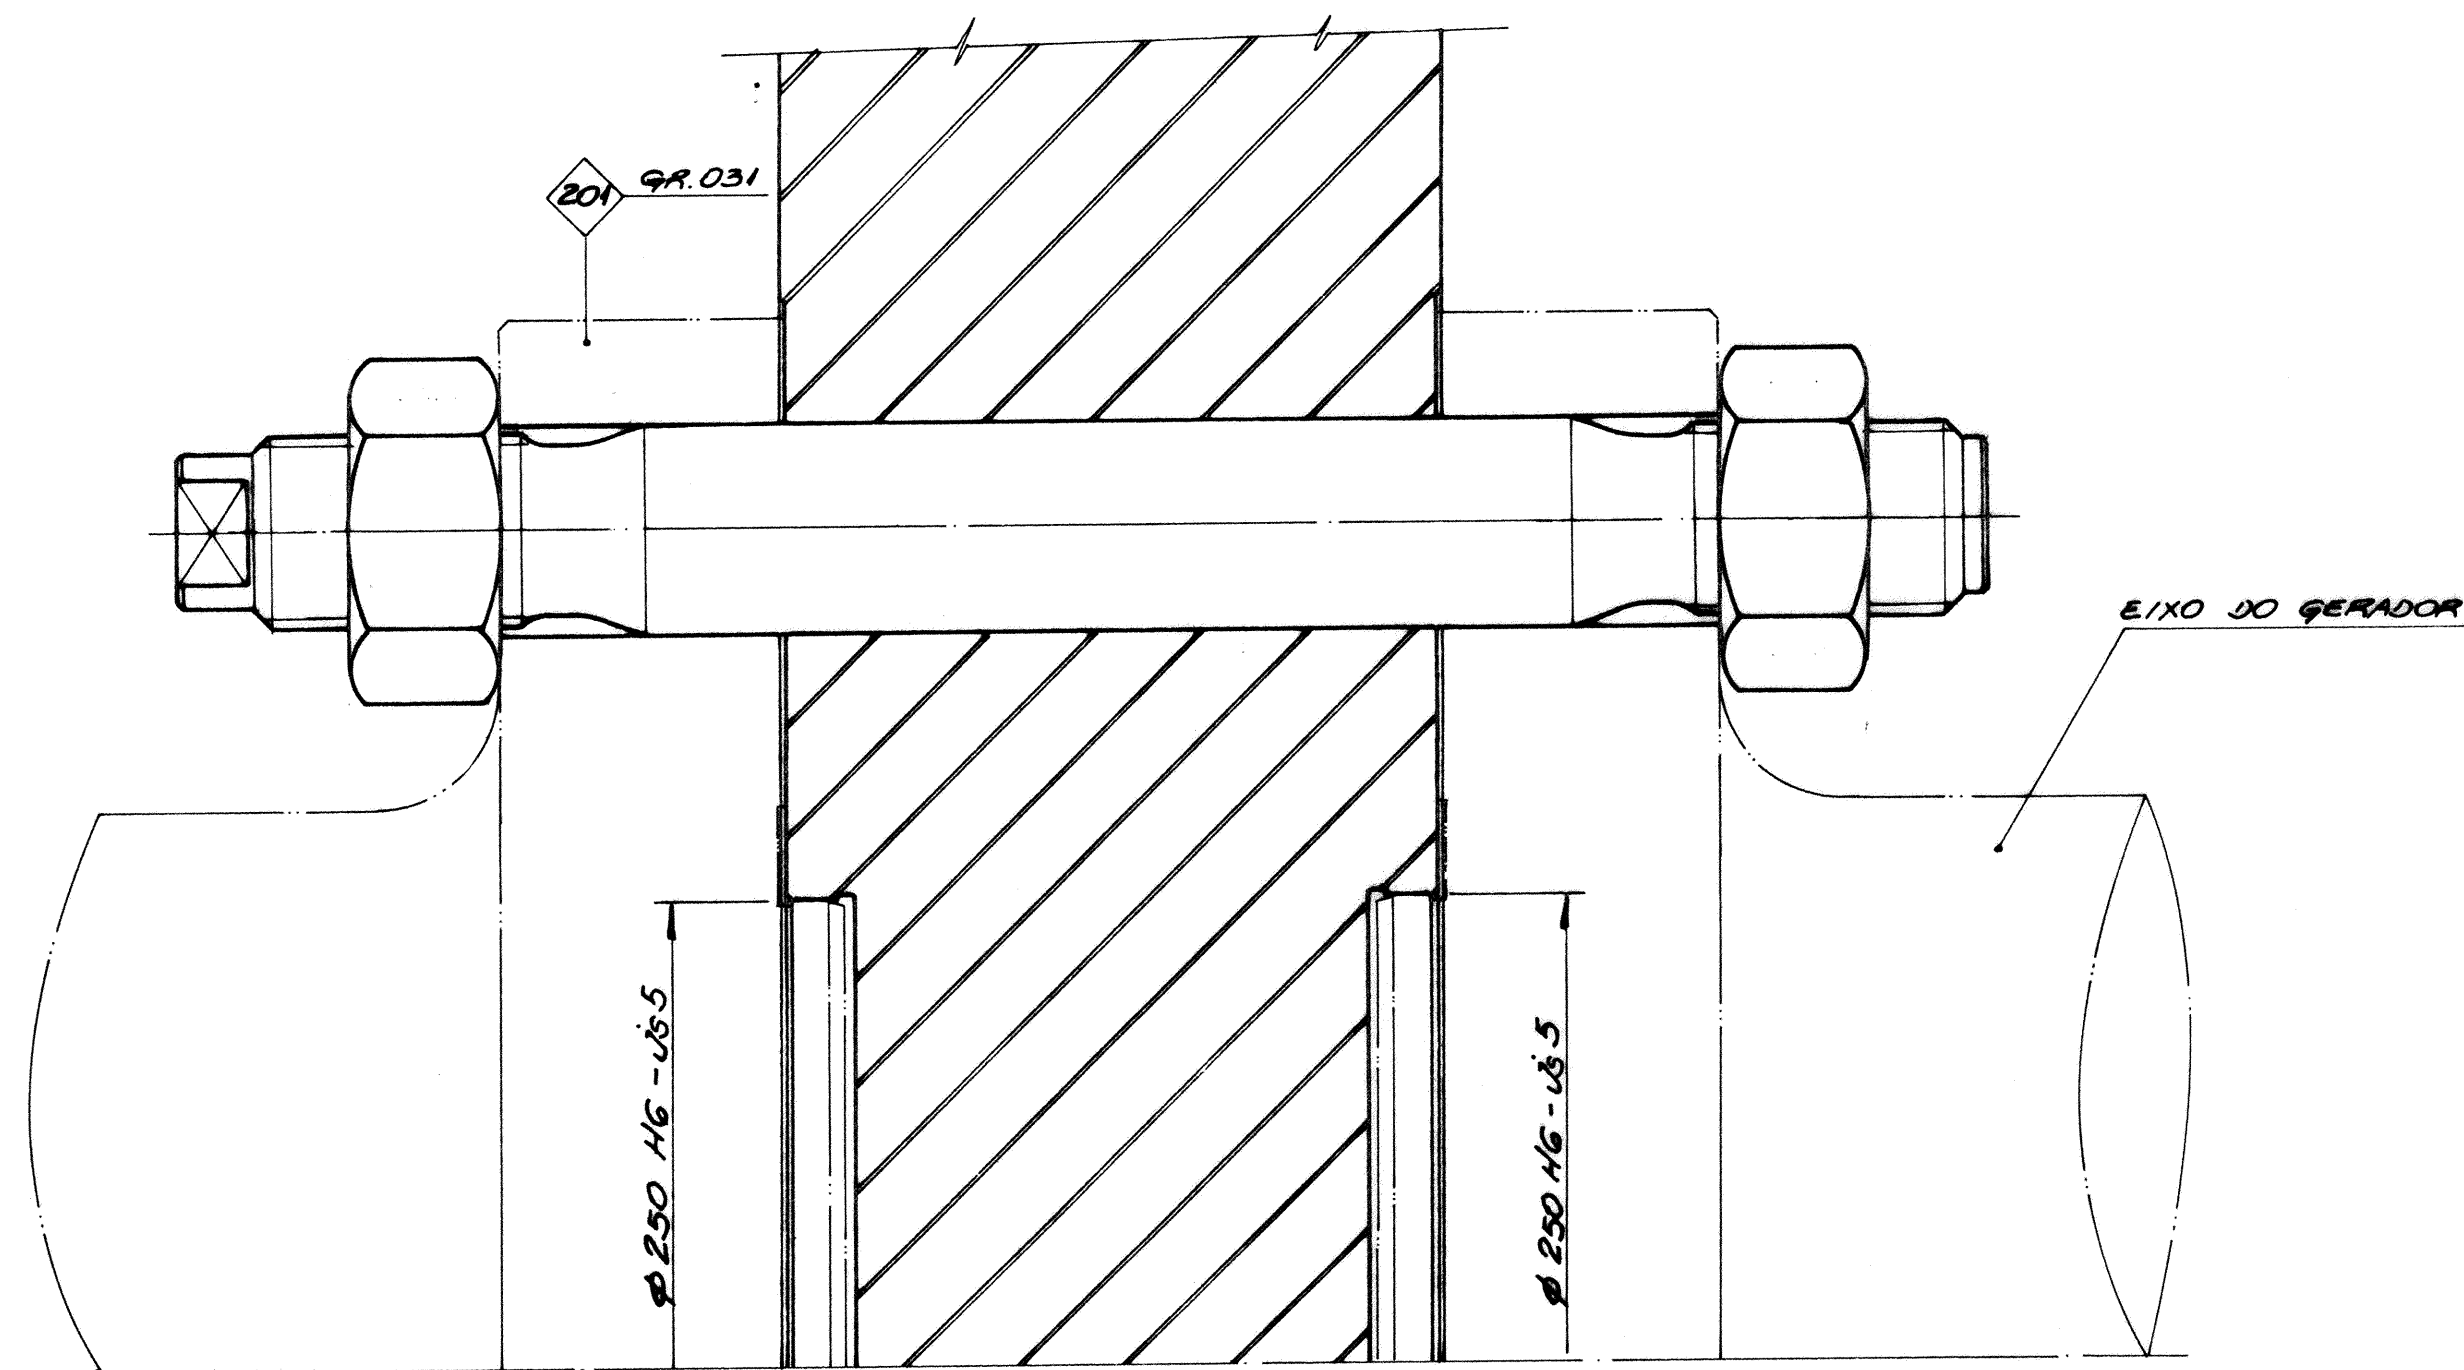

DETALHE - 1
ESC.: 1:2

NOTAS:

- 1- AS PORCAS M52 DEVERÃO SER APERTADAS
COM TORQUE DE 170 Kg.m
- 2- $G D^2$ DO VOLANTE = 20390 Kg.m²
- 3- PARA USINAGEM E FURAÇÕES, UTILIZAR GABARITO MEP

D	ACEITO DA TOLERANCIA DE HB PARA HG	21.02.91 TADSV	Raula	21.02.91 D. J. J. J.	Raula
C	RETIRADO PINO DE POSIÇÃO	14.02.92 TADSV	Raula	14.02.92 D. J. J. J.	Raula
B	ALTERADO REF. 202	10.12.91 TADSV	Raula	10.12.91 D. J. J. J.	Raula
A	REVISÃO GERAL	21.10.91 TADSV	Raula	21.10.91 D. J. J. J.	Raula
O	1ª EMISSÃO	28.08.91 TADSV	Raula	28.08.91 D. J. J. J.	Raula
REV	DESCRIÇÃO	DATA ELABORADO	VISTO	DATA VERIFICADO	VISTO
CLIENTE:	DME	MASSA UNIT:	67018	kg	FORMATO A2
OBRA:	ANTAS II	CER Nº:	002		
LOCAL DE INSTALAÇÃO:		OF Nº:	X012	GRUPO:	053
EQUIPAMENTO:	2 TURBINAS FRANCIS HORIZ.	OF + GR:			
56 MW - 160 M.C.G. - 720 RPM					
DESIGNAÇÃO DO GRUPO:	VOLANTE DE INÉRCIA				
DENOMINAÇÃO:	CONJUNTO GERAL	NO MEP:	0032PD033000	PL.	REV.
TIPO DO DOCUMENTO:	CDS	SUBST. DOC. Nº:		1/1	D